

抚松县文化广播电视和旅游局文件

抚松县文广旅局全市高层建筑和人员密集场所重大火灾风险隐患排查整治暗查暗访 整改落实情况

2026年1月27-30日，对华美胜地度假区等重点景区开展全市高层建筑和人员密集场所重大火灾风险隐患排查整治暗查暗访，共排查安全隐患3个，全部整改完毕，情况如下：

1.问题隐患：雪具大厅，安全出口1.4米范围内设置踏步。


整改措施：建筑原有设计，已通过消防审查，结构无法更改。且餐厅有其他疏散出口直通室外。

整改情况：已完成。

整改照片：

整改前：

整改后：

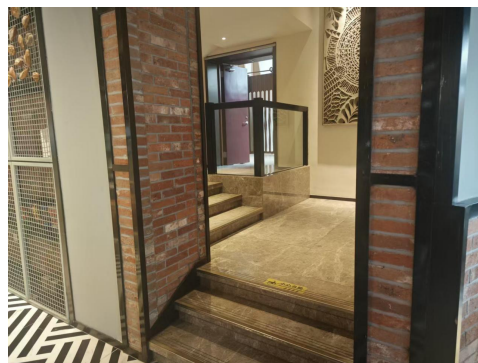

2.问题隐患：厨房燃气报警器报警和联动信号应送至消防控制室。

整改措施：已整改。

整改情况：整改完成。

整改照片：

整改前：

整改后：




3.问题隐患：雪具大厅疏散走道指示标志缺少，安全出口标识设置不合理。

整改措施：已整改。

整改情况：整改完成。

整改照片：

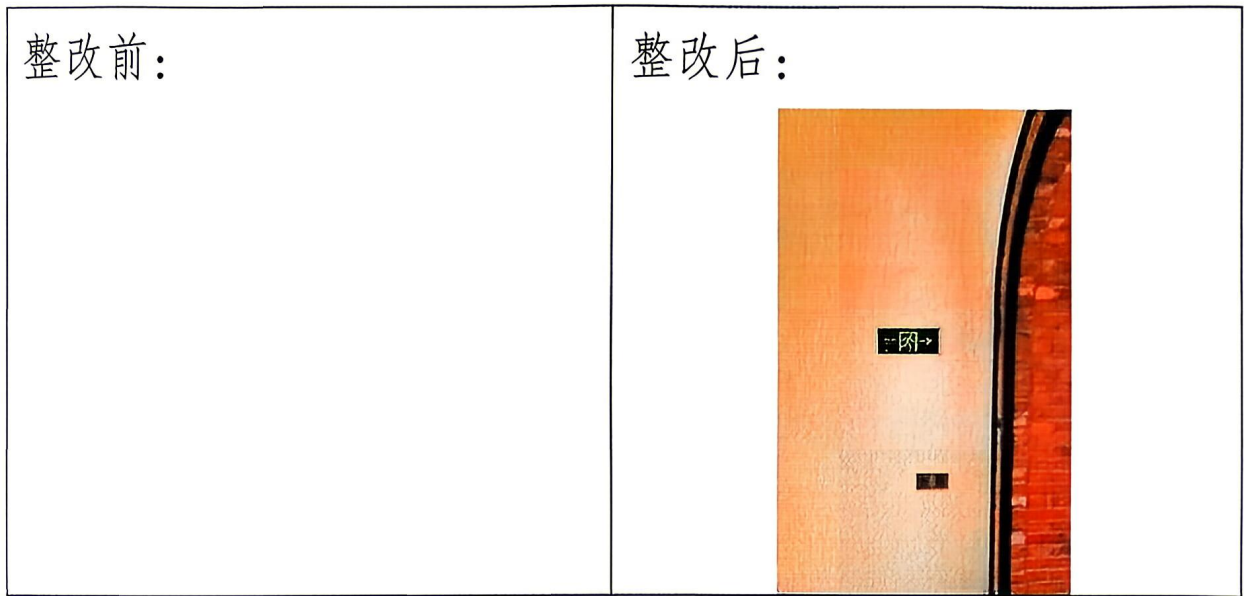

抚松县文化广播电视和旅游局
2026年3月8日

